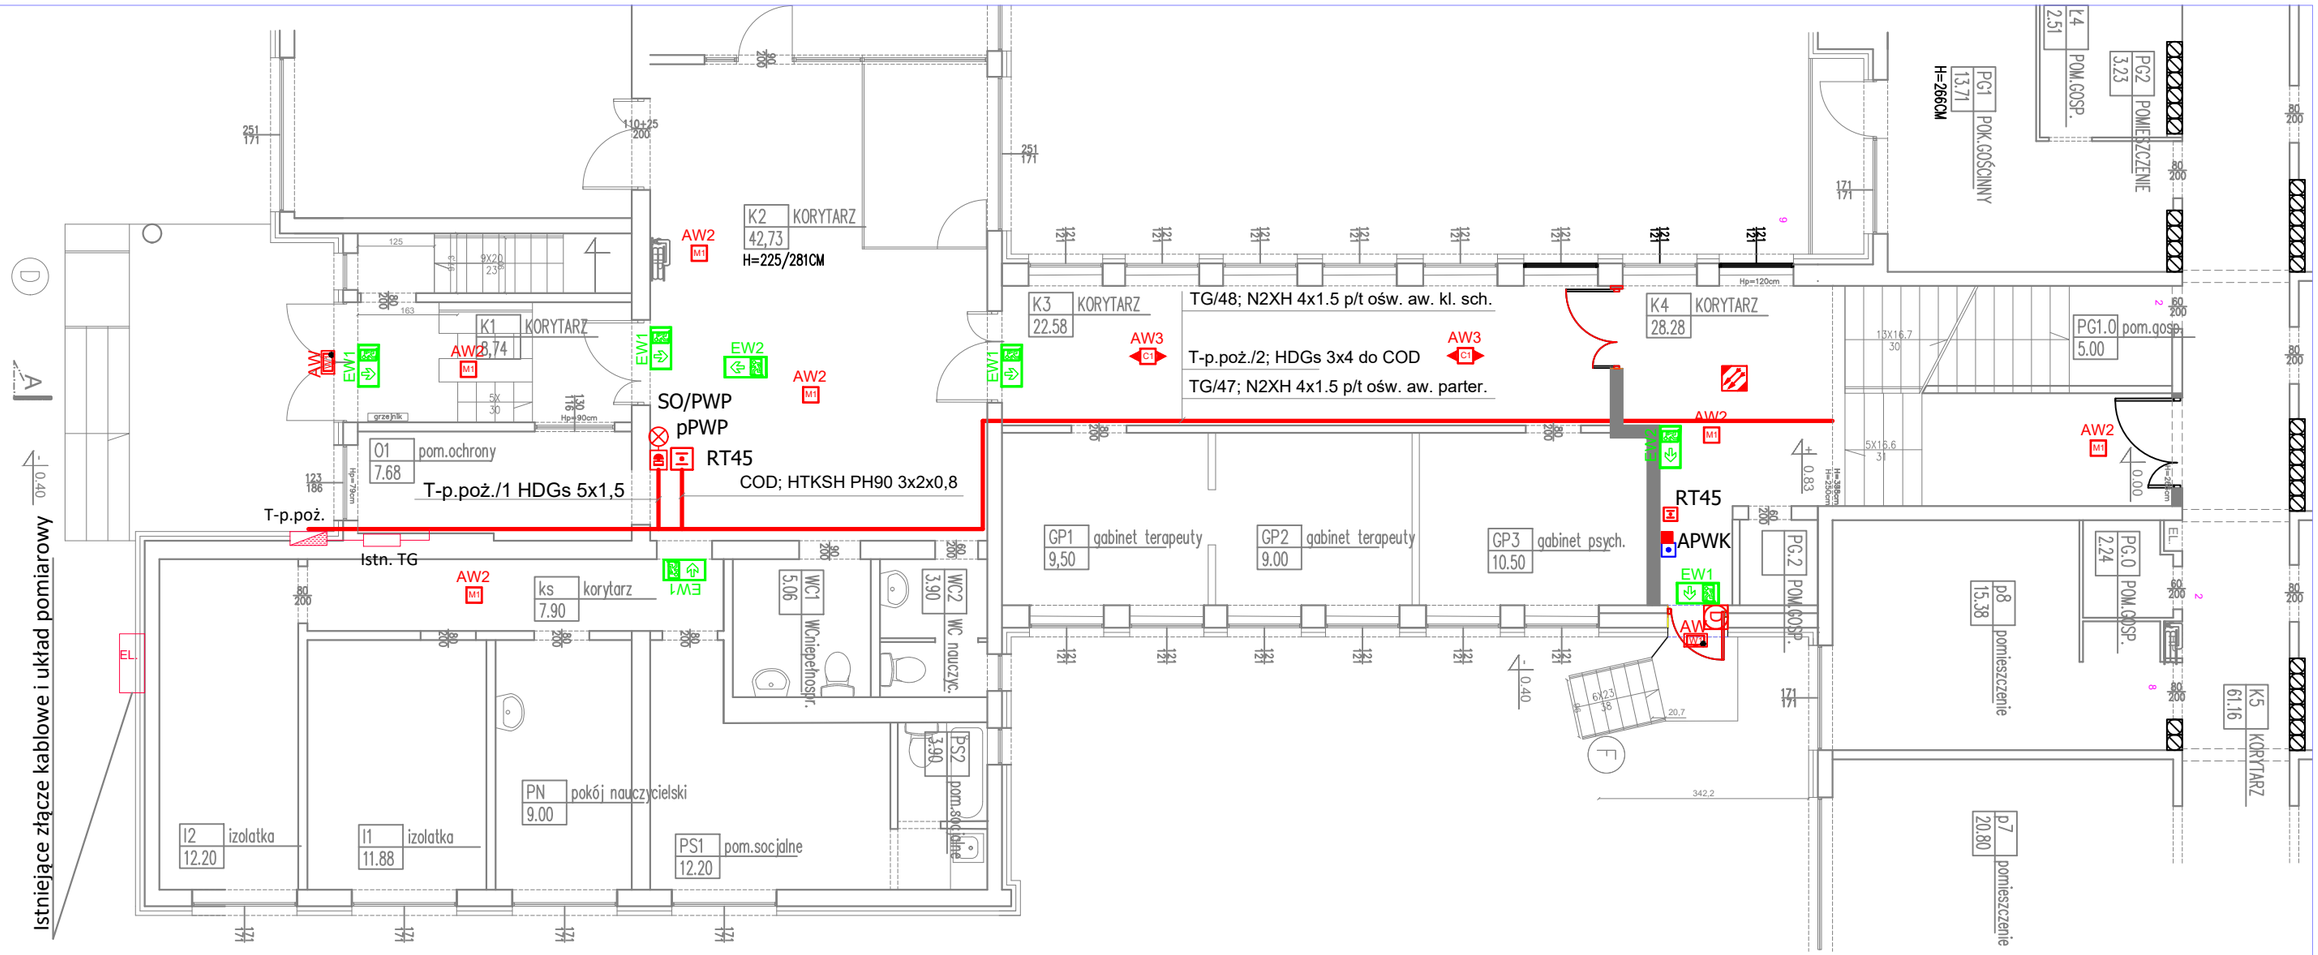

Oświetlenie awaryjne - tryb pracy: "na ciemno"
Oświetlenie ewakuacyjne (kierunkowe) - tryb pracy: "na jasno"

Oprawy awaryjne typ: (lub rownorzędne)	
AW1	iTECH M1 IP 65
AW2 M1	ONTEC R M1
AW3 C1	ONTEC R C1
AW	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G

APWK Przycisk awaryjnego otwierania w obudowie z szybką

puszka przyłączeniowa o odporności ogniowej
w puszce zamontować zasilacz domofonowy 12V
zasilacz podłączyć do obwodu oświetleniowego

UWAGA:
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ ZNAKOW TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH
UŻYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKŁADNEGO OPISANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
W KAŻDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAQŻNYCH.

Inwestor:
POWIAT CIECHANOWSKI
z siedzibą w Ciechanowie
ul. 17 STYCZNIA 7, 06-400 Ciechanów

Nazwa zamierzenia: **PROJEKT WYKONAWCZY**
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Identyfikator działek:
JEDN. EWID. 140201_1.0010.739
06-400 CIECHANÓW, ul. ORYLSKA 9

Biuro projektowe:
"MATBUD" MATEUSZ MADEJ
ul. CZERWONYCH BERETÓW 12/7
00-910 WARSZAWA

Temat rysunku:
RZUT FRAGMENTU PARTERU;- CZĘŚĆ Z WEJŚIEM GŁÓWNYM
LOKALIZACJA T-p.poż., pPWP, ELEMENTÓW INSTALACJI ODDYMIANIA, OŚW. AWARYJNEGO

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. Mateusz Madej	w specjalności instalacje elektryczne upr. MAZ/0584/PWBE/16	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Madej	w specjalności instalacje elektryczne upr. UAN-8386/39/87	Podpis:

Nr arch.:	Stadium:	Element:	Nr rys.:	Rewizja:	Skala:	Data:
01/07	PW	T 3	E-04	00	1 : 100	07.2022