







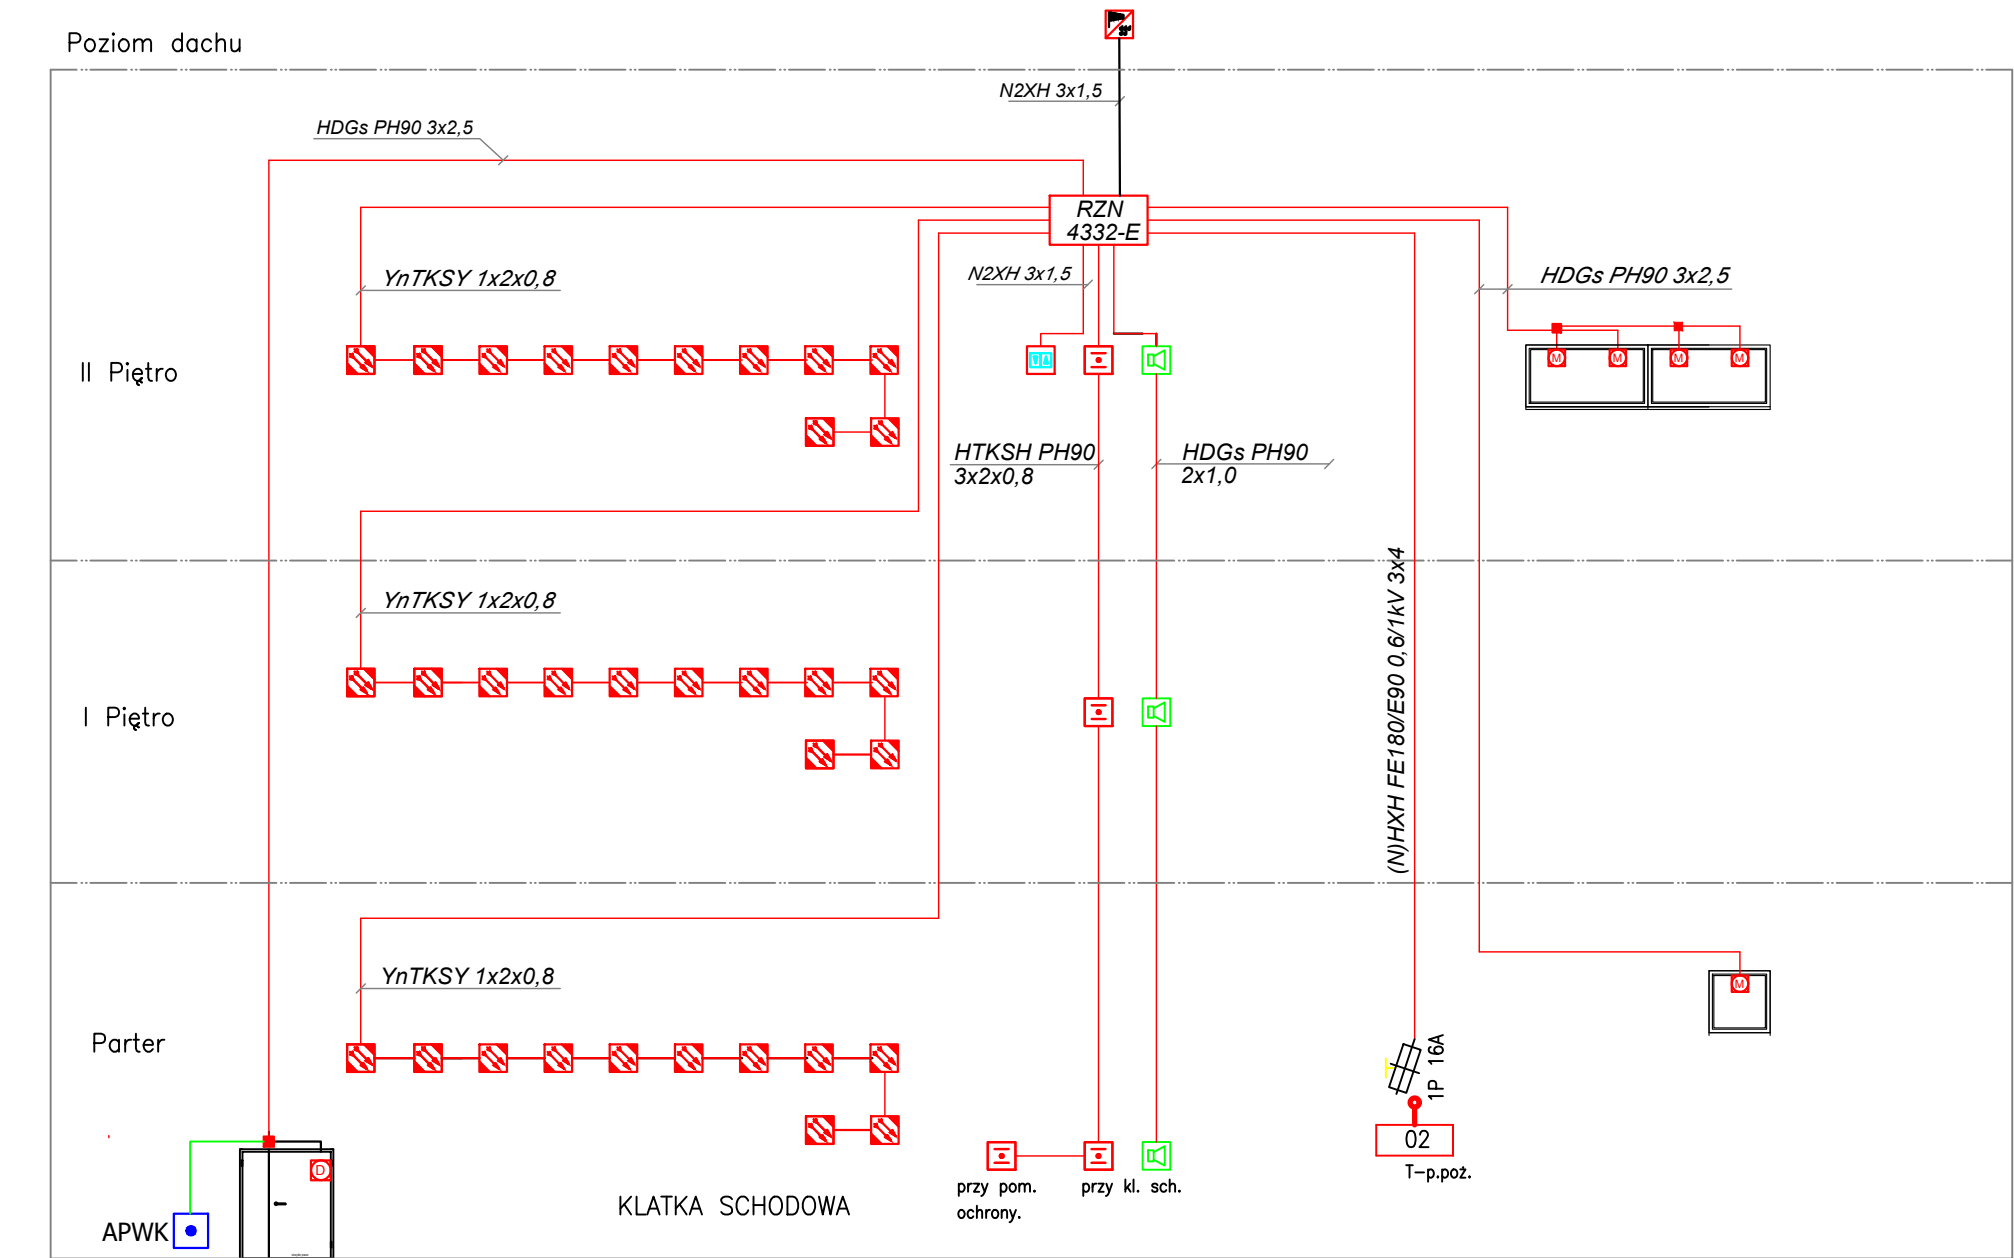


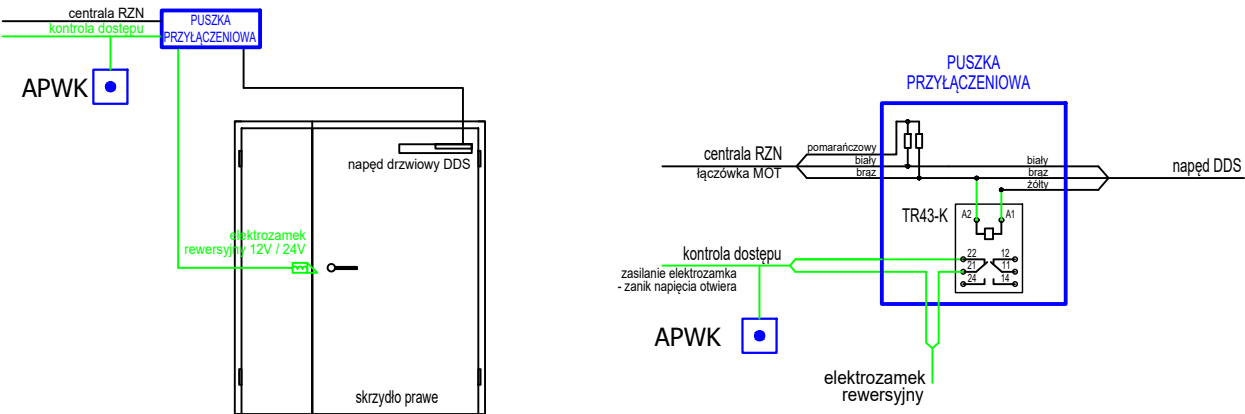


UWAGA:
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH
UŻYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKŁADNEGO OPISANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
W KAŻDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.



SYSTEM ODDYMIANIA :

-  napęd elektryczny zębatkowy
-  napęd elektryczny drzwiowy
-  przycisk przewietrzania LT 43 PL
-  przycisk oddymiania RT 45
-  centrala sterowania oddymianiem RZN 4332-E z wyposażeniem
-  optyczna czujka dymu OSD 23
-  puszka przyłączeniowa o odporności ogniowej
-  czujka wiatr-deszcz WRG 82
-  sygnalizator akustyczny konwencjonalny SA-K5N z puszką PIP-1A
- APWK  Przycisk wyjścia awaryjnego w obudowie z szybką



Investor:	POWIAT CIECHANOWSKI z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa zamierzenia:	PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH		
Identyfikator działek:	JEDN. EWID. 140201_1.0010.739 06-400 CIECHANÓW, ul. ORYLSKA 9		
Biuro projektowe:	"MATBUD" MATEUSZ MADEJ ul. CZERWONYCH BERETÓW 12/7 00-910 WARSZAWA		
Temat rysunku:	SCHEMAT ODDYMIANIA		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Mateusz Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. MAZ/0584/PWBE/16		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Madej w specjalności instalacje elektryczne upr. UAN-8386/39/87		Podpis:
Nr arch.:	Stadium:	Element:	Nr rys.:
01/07	PW	T3	E-08
			Rewizja:
			00
			Skala:
			-
			Data:
			07.2022