SYMBOL ŚCIANY	SW4HP	SW4AHP
		
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	75 mm	100 mm
OPIS WARSTW	np. ściana osłonowa systemowa, np. 50mm stelaż + wełna szklana 15kg/m3 + 1xpłyta cementowa 13mm + płyta GKB (12mm)	np. ściana osłonowa systemowa, np. 50mm stelaż + wełna szklana 15kg/m3 + 1xpłyta cementowa 13mm + płyta GKB (12mm)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-

– rozstaw słupków ściany SW4HP i SW4AHP dostosować do wybranego typu hydrantu.

HYDRANT PPOŻ
DN25 NATYNKOWY

HYDRANT PPOŻ
DN25 WTYNKOWY
POPRZECZNY

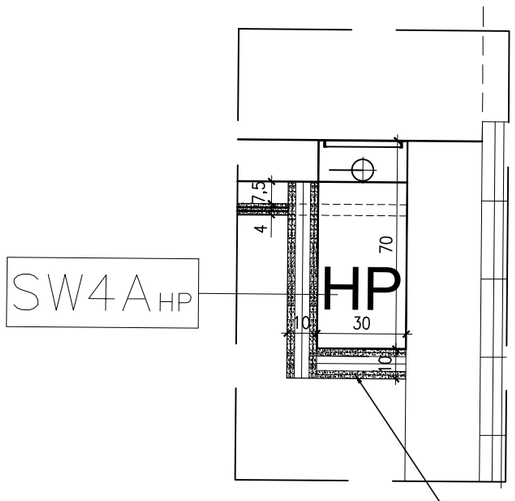

montaż hydrantu (DN25) wtynkowego poprzecznego
(w/g projektu instalacji sanitarnych – instalacja hydrantowa)

HYDRANT PPOŻ
DN25 NATYNKOWY

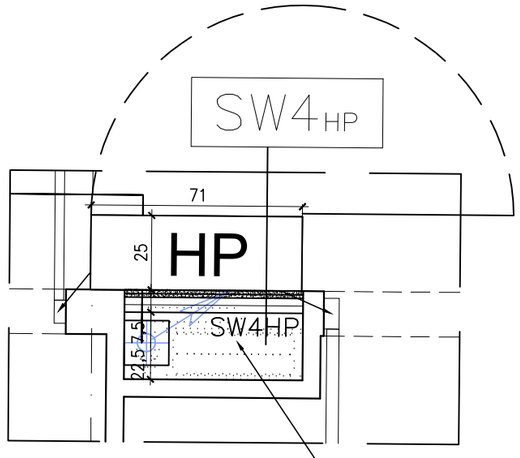

demontaż hydrantu ppoż. istniejącego,
zabudowa istn. wnęki,
montaż hydrantu (DN25) natynkowego
(w/g projektu instalacji sanitarnych – instalacja hydrantowa)

UWAGI:
1. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać oznakowanie CE lub znak towarowy B i deklarację właściwości użytkowych, zgodnych z PN lub oceną techniczną.
2. Przed zamówieniem materiałów wymiary sprawdzić w naturze. W razie wystąpienia niezgodności z projektem niezwłocznie zawiadomić projektanta.
3. Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym konsultować z zespołem autorskim.
4. Wymiary podano z uwzględnieniem okładzin ścian.
5. Ściany oraz obudowy realizować w oparciu o systemy wybranego producenta.
6. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcyjnym i projektami branżowymi.
7. Poszczególne elementy budynku wykonać w podanej na rys. klasie odporności ogniowej.
8. Rozstaw słupków ścian SW4HP i SW4AHP dostosować do wybranego typu hydrantu.
9. Wszystkie ścianki związane z obudową instalacji wykonać po montażu instalacji.
10. Po wyborze przez wykonawcę konkretnego systemu wykonania ścian oraz obudowy ścian w podanej klasie odporności ogniowej roboty prowadzić w oparciu o rysunki warsztatowe dostawcy wybranego systemu.
11. wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń wytrzymałościowych mocowania kotew i śrub mocujących poprzez poręcze i inne elementy wymagające mocowania w innym podłożu. Dobór śrub, kotew leży po stronie wykonawcy.

PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
INWESTYCJA:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM.ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL.ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	
ZAKRES:	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
ADRES:	UL.ORYLSKA 9, 06–400 CIECHANÓWI (id 140201_1.0010.739)	
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE ul.17 Stycznia 7 06–400 Ciechanów	
RYSUNEK:	DETAL_OBUDOWY_HYDRANTÓW	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	inż. arch. Andrzej Strużewski 7/59, MAZ/BO/1054/02 upr. bud. art. 34a (Dz. U. z 1939r. nr 34, poz. 216)	DATA: 06.2022r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Agata Adamczyk MA/044/12, MA-2461 upr. bud. w specj. architektonicznej b.o.	NR RYS. W-13